



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Odstávka číslo: 240094412**

**Dne**

**21.03.2024 od 07:30 do 21.03.2024 14:30**

**Vypnutá oblast:**

**Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Vranov n.Dyjí: OBEC (č.620702) a to pouze část odběrů napájených z této TS, v části ulice 8.května od dč.27 až k dč.30 a dále v části Náměstí od dč.17 až k dč.23 (potraviny), včetně kostela a OÚ a ÚP. Dle přiložené mapy.**

**Vypnuté adresy:**

**Vranov nad Dyjí, 8. května, Čp. 27**

**Vranov nad Dyjí, 8. května, Čp. 28**

**Vranov nad Dyjí, 8. května, Čp. 29**

**Vranov nad Dyjí, 8. května, Čp. 30**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp. 17**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp. 18**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp. 19**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp. 22**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp. 23**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp./Čo. 0/175**

**Vranov nad Dyjí, Náměstí, Čp./Čo. 0/19**


**Vranov nad Dyjí, Čp. 0**

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

**Upozornění:**

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

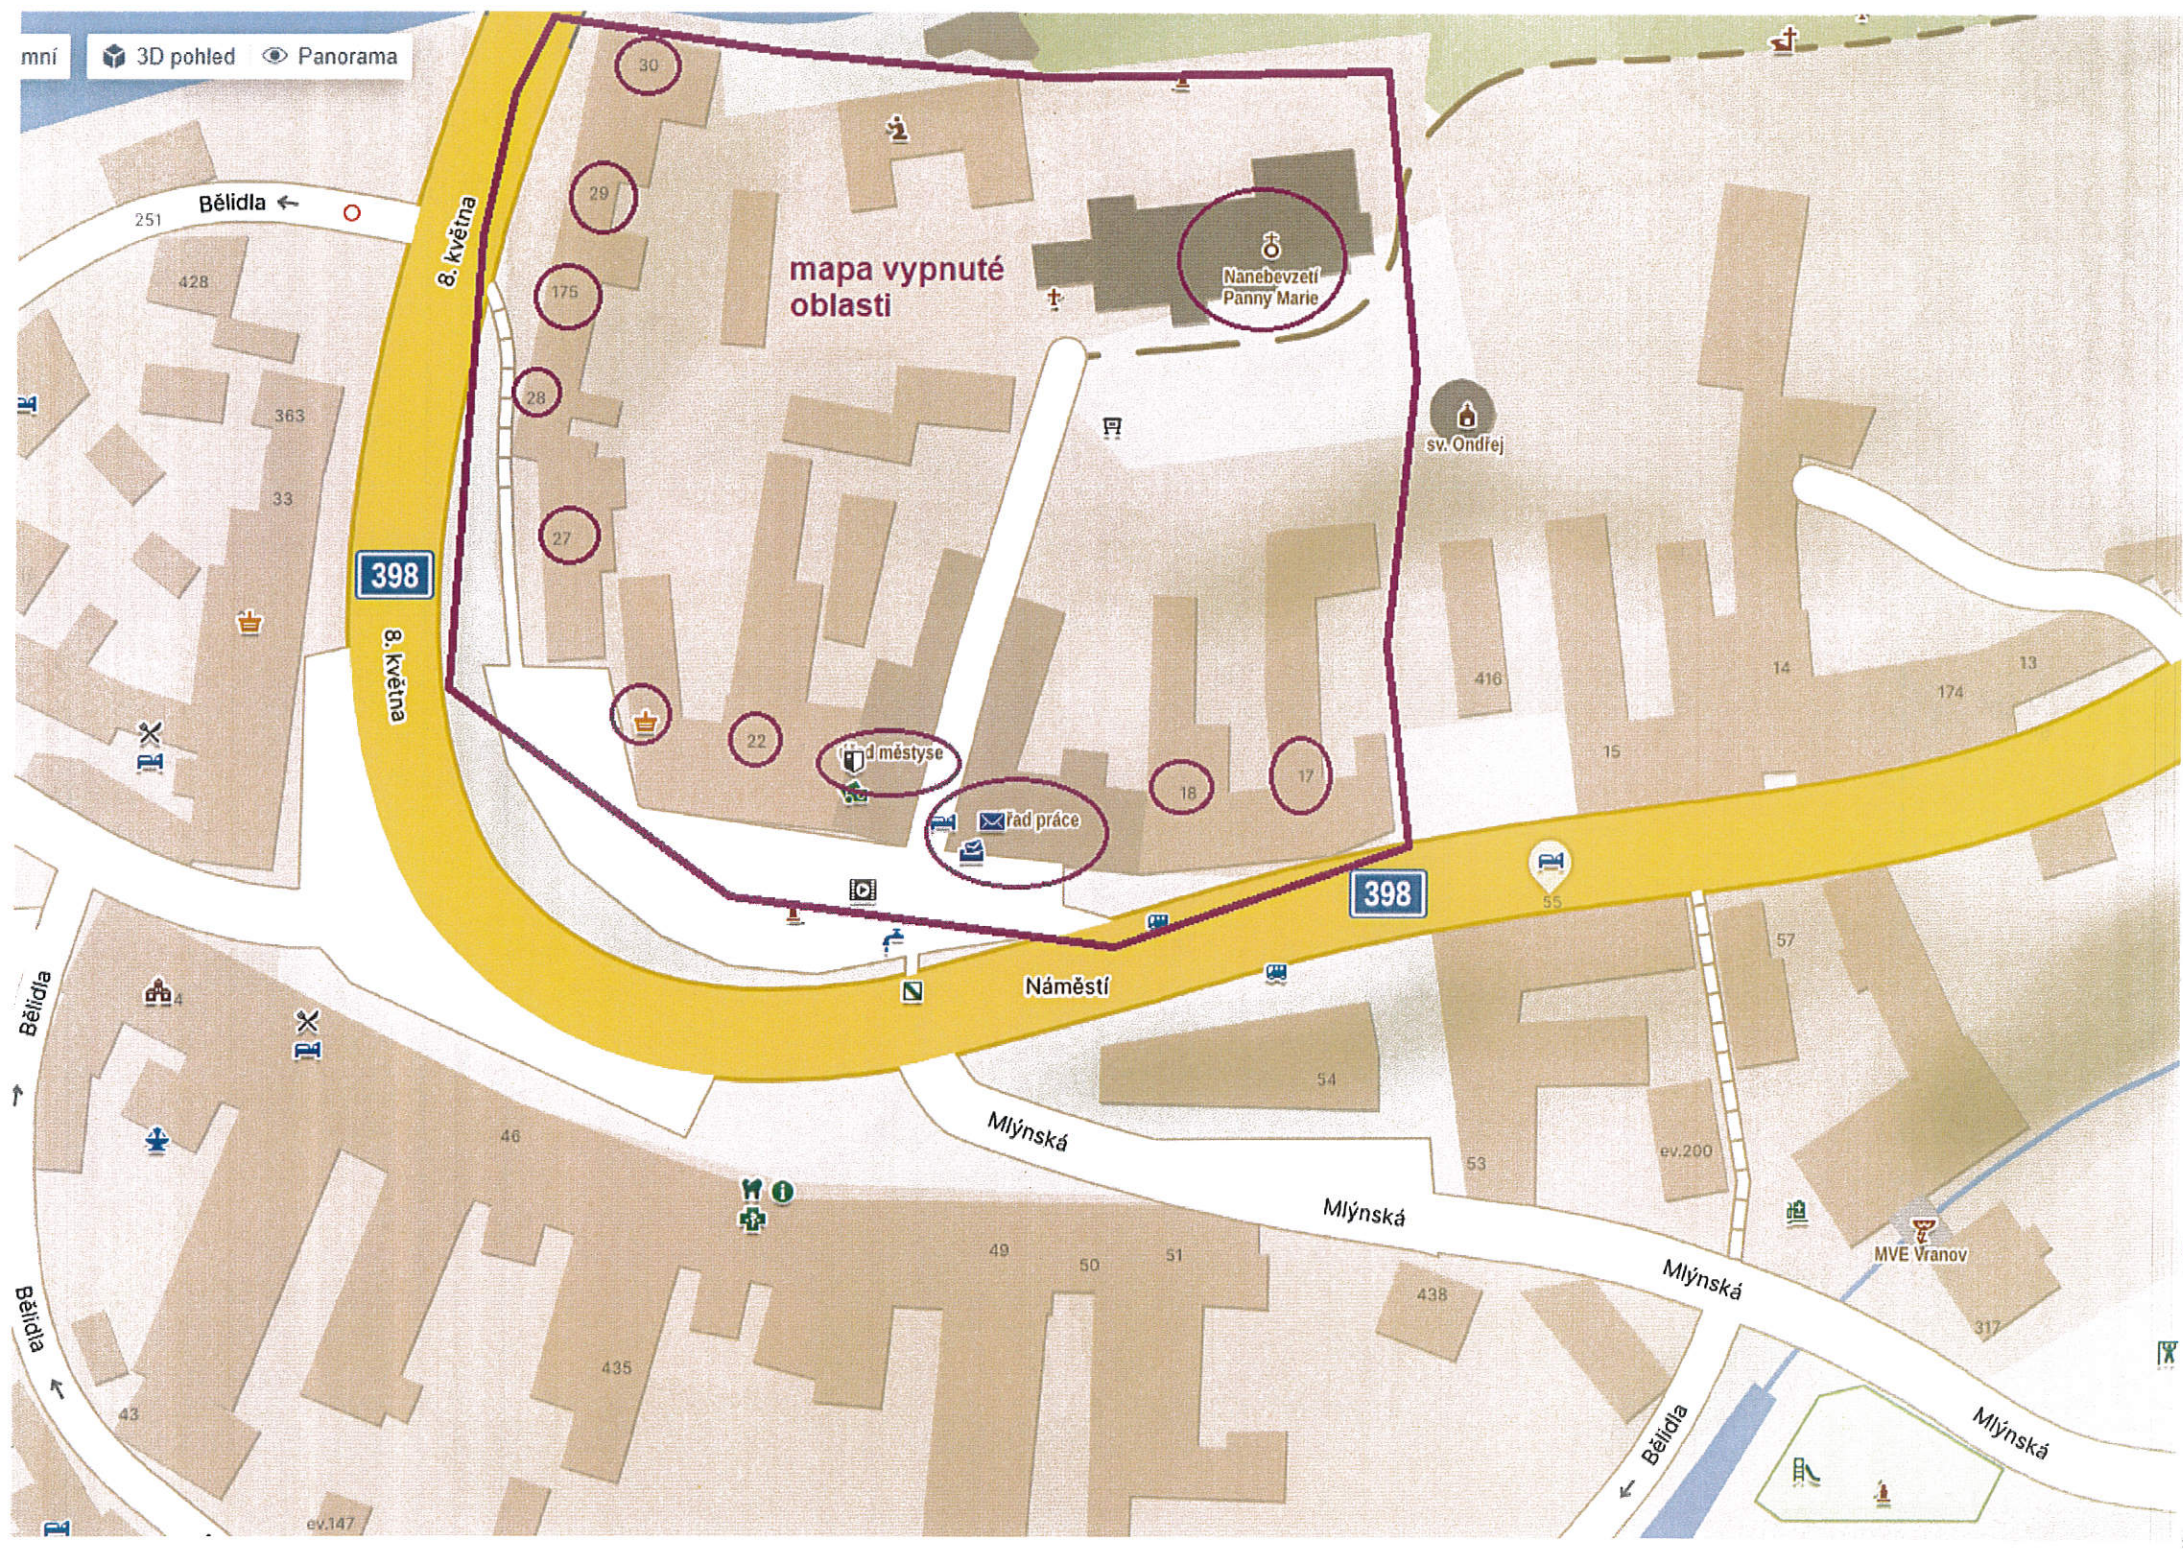

mní 3D pohled Panorama

mapa vypnuté oblasti

Nanebevzetí Panny Marie

sv. Ondřej

398

8. května

d. městyse

řad práce

398

Náměstí

Mlýnská

Mlýnská

Mlýnská

MVE Vranov

Mlýnská

Bělidla

Bělidla

Bělidla

30

29

175

28

27

22

18

17

416

14

174

13

15

57

ev.200

53

317

438

49

50

51

435

43

ev.147

46

428

363

33

251

Bělidla

←